



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และนายอำเภอหนองแคได้พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีผลใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้และนายอำเภอหนองแค จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิวน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๒ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกแย้เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เปรมยุดา บุญจันทร์แดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อกำหนดการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ แต่ต้องก่อสร้างหรือติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานของการบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน การติดตั้ง ฝังไว้บนดินหรือพื้นดิน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๑)

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๒)

๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป โดยใช้ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๓)


๔. บ่อดักไขมันแบบอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออาจเป็นแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

การติดตั้งบ่อดักไขมันทั้ง ๔ ข้อ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามขนาดและประเภทอาคาร ขนาดของบ่อดักไขมัน และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

๑. ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็น ปอดักไขมัน การติดตั้ง ฝังไว้บนดินหรือพื้นดิน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๑)

แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย
แบบถังกักไขมันขนาด ๑ ครั้วเรือน

ข้อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมเหล็ก (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปเข้าถังตกใบมัน PVC Ø 2"-3"

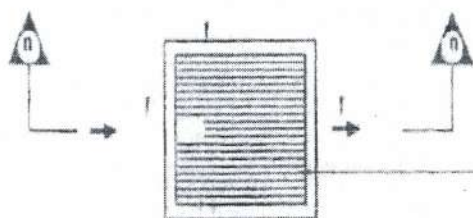


ตะแกรงเหล็กค้ำยกขนาด ๑.6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 มม.

แปลนถึงด้กษยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2"-3"

± ระดับคืน

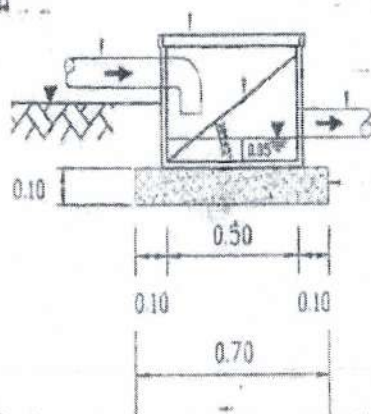

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา(ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๑ มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม.
ท่อน้ำออกไปยังถังตกใบมัน PVC ๑ 2"-3"


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

ท่อน้ำออกไปข้างถังซักไขมัน PVC Ø 2"-3"


ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (สำนักสนับสนุน)			
จังหวัด			
เลขที่		วันที่	
ส่วน	เรื่อง		
เลขที่	เรื่อง		
เลขที่	เรื่อง		
เลขที่	เลขที่	วันที่	1:20
เลขที่	เลขที่	วันที่	2:20
เลขที่	เลขที่	วันที่	3:20

๔๔๒ -

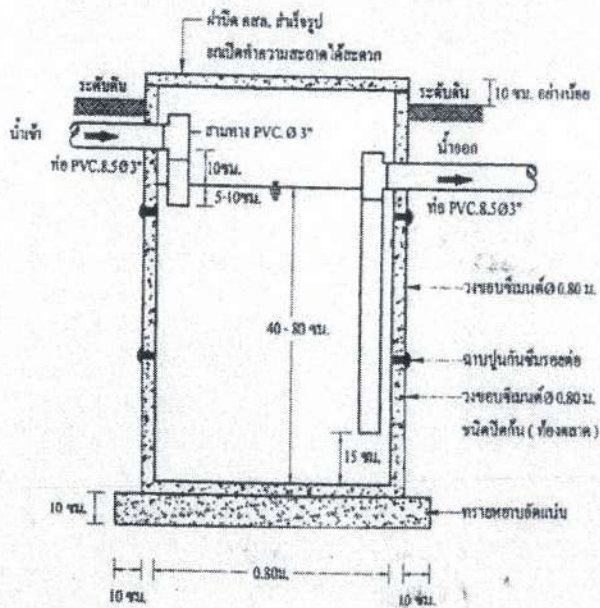

รูปตัด A - A

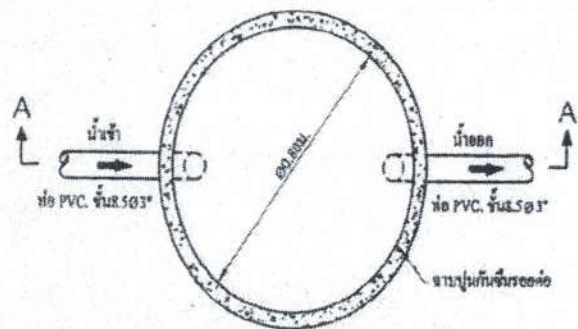

แปลนบ่อดักไขมัน

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)			
โครงการ			
แผนงาน	จัดการมลพิษจากชุมชน (ส่วนบำบัดชุมชน)		
สาขา			
กลุ่มงาน	งานควบคุมมลพิษชุมชน		
พื้นที่	พื้นที่ชุมชน		
ชื่อพื้นที่	พื้นที่ชุมชน	วันที่	11/11/2554
ชื่อพื้นที่	พื้นที่ชุมชน	วันที่	11/11/2554
วันที่	11/11/2554	หน้า	1

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมัน


ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงจรรอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงรอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

แบบที่ ๑

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถังดักไขมันขนาด ๒ ลบ.ม/วัน

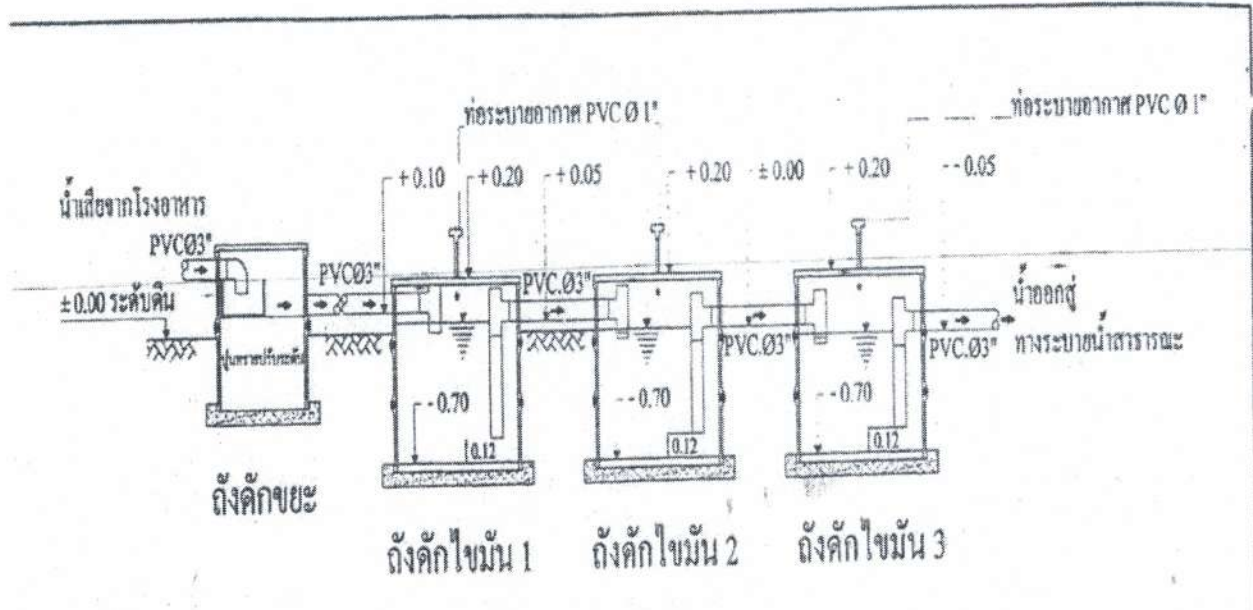

รูปตัด ก - ก ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักไขมัน ถังปฐมนิคมสำหรับรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ้าซีเมนต์ ท้องลาด)

ถังดักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำหรับรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ผ้าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
ชื่อเขต			
แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ออกแบบ	นาย เฉลิม ตะกวดมาก	นาย กวีป วัฒนวง	
สำรวจ	นาย สมภพ บัณฑิต	นาย บรรค แดงอินทุ	
ตรวจสอบ	นาย สมชาย ทรงประกอบ	นาง	
ตรวจสอบ	นาย อรุณ ธีรรัตน์	นาง	

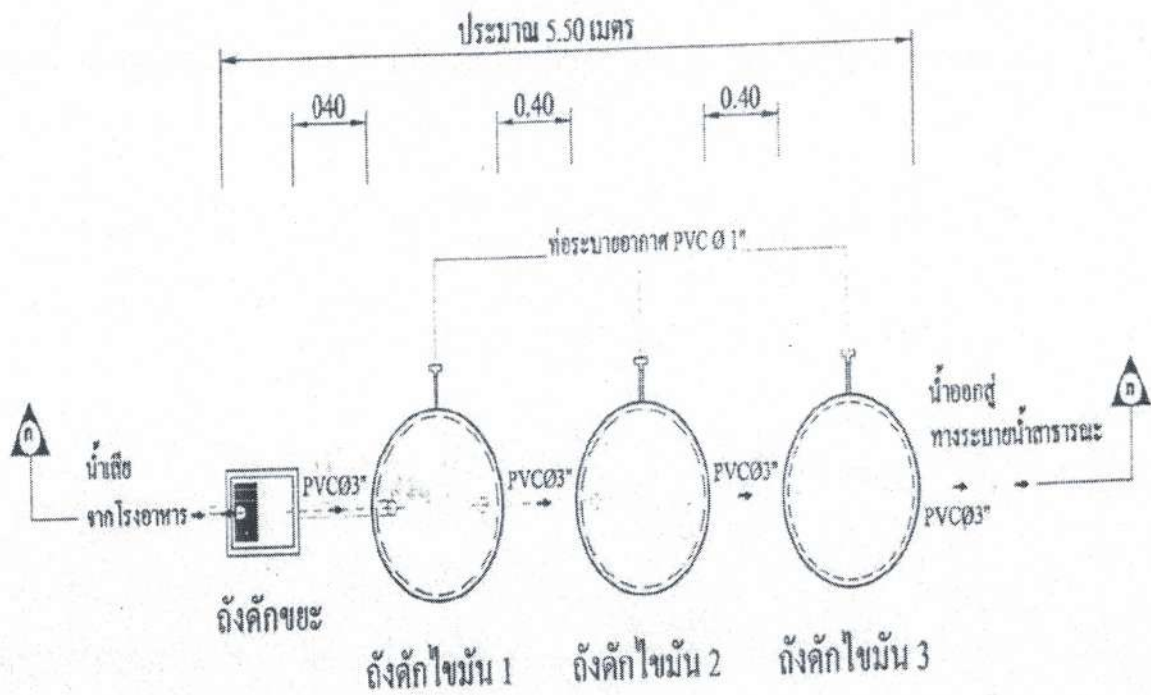

ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)


ถังคักไขมัน รางขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาถังกะสีเบอร์ 28 ใต้ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมสลิมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนวิจัยชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบขบขี้มันคัก			
ผู้จัดทำ	นาย เกรียง ศะภุญคณา	นาย ทวีป น. เรนอง	
ผู้ตรวจสอบ	นาย ชนิก พันธ์รัตน์	นาย บรรพต แดงกลิ่นกุศล	
ผ.บ.บ.บ.	นาย สมชาย ทรงประกอบ	๑๑	
ผ.บ.บ.บ.	นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์	๑๑	

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๒)

แบบที่ ๒
สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
แบบถังดักไขมันขนาด ๔ ลบ.ม/วัน

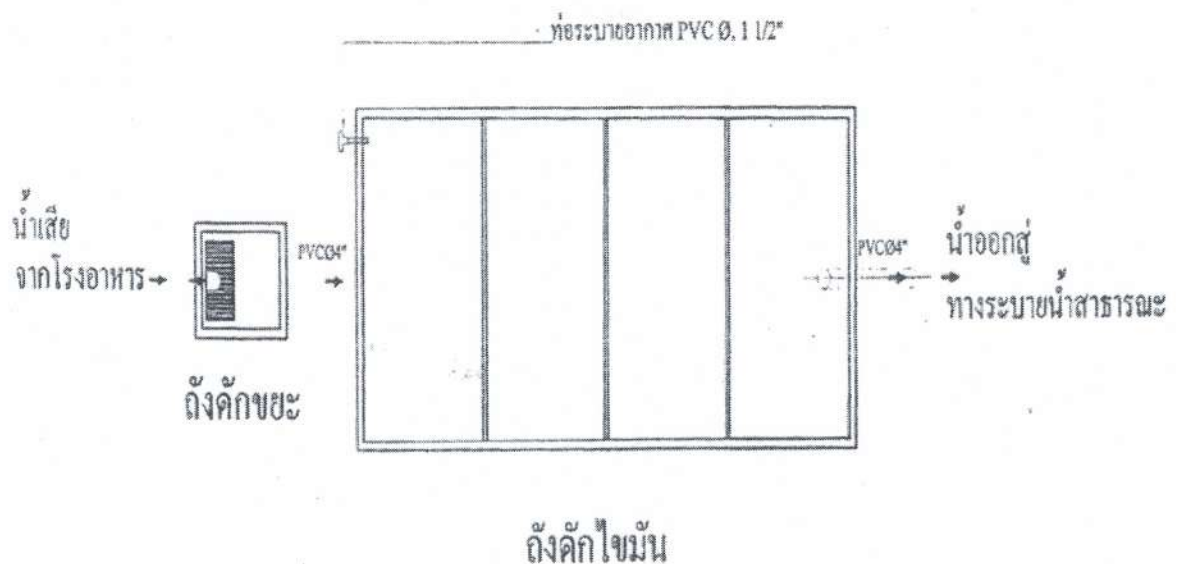

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน ถังคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม./วัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (สำนักสิ่งแวดล้อม)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบกึ่งอัตโนมัติ			
ออกแบบ	นางเจนิย กระจุกนาถ	นางทวี ๗ ธนอ	
ศึกษา	นายณัฏฐ บวรวิทย์	นายบรรพต เข็มถื่นสุต	
ผ.อ.ว.	นายสมชาย พร อภิระกอบ	นาย	
ผ.อ.ร.	นายสุพันธุ์ อภิรัตน์	นาย	

น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"

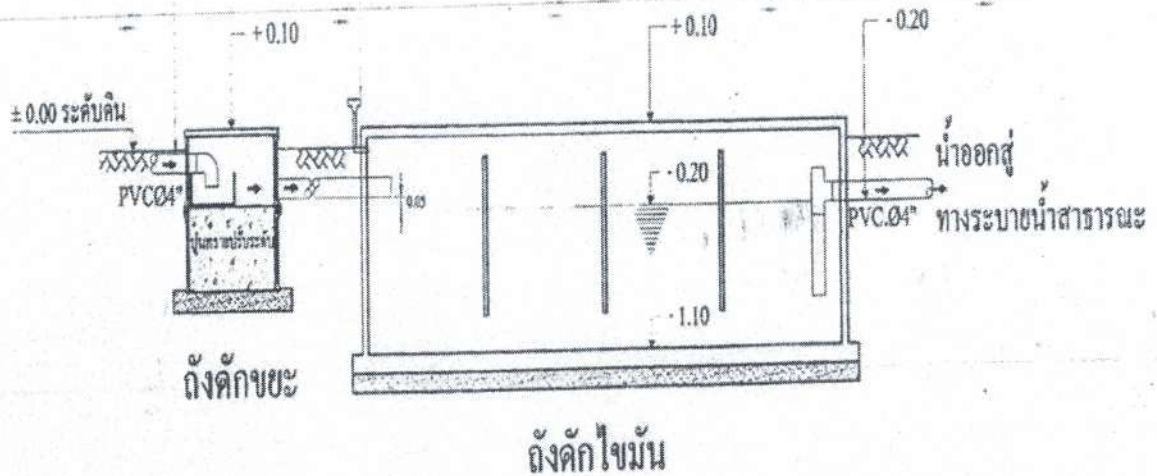


ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์ลำเรือรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
รายละเอียด	แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ออกแบบ	นาย เฉลิม ศกฤตนาท	นาย ชัย ธีรทอง	
เขียนแบบ	นาย ธนเดช เจริญศรี	นาย บรรพต แก้วกัญชุกุล	
ผ.บ.ก.	นาย ธนเดช ขวัญระอบ	๒๕๕	
ผ.ร.ก.	นาย ธนุวัชร อธิวิทย์	๒๕๕	

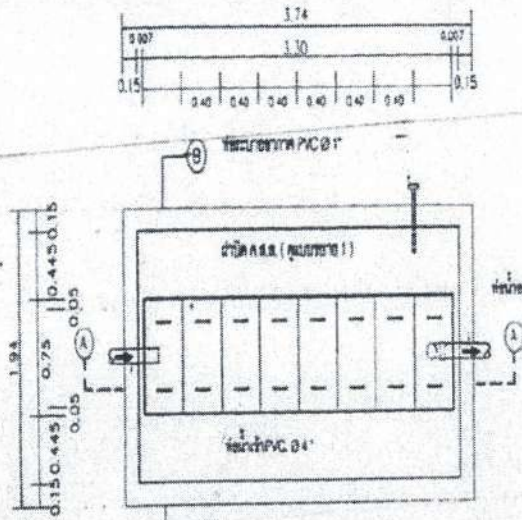


แปลนถังตกไขมัน

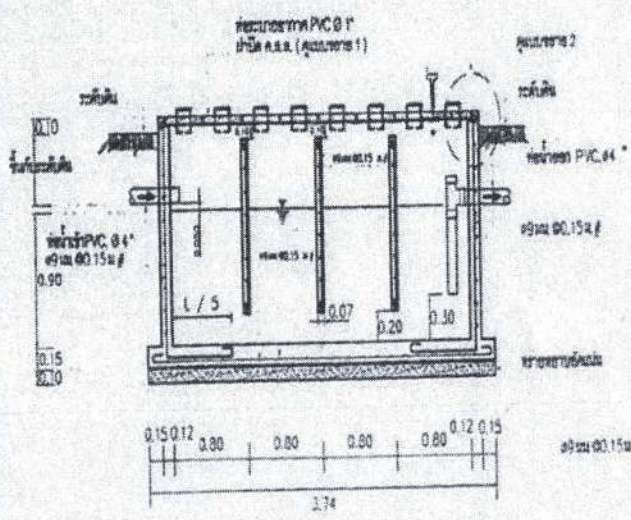

รูปตัด ๑-๑




แปลนค้ำ ค.ส.ณ.




รูปตัดค้ำ ค.ส.ณ.

แบบขยาย 1

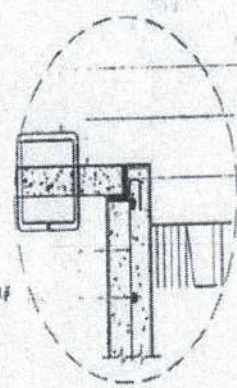

แบบขยาย 2

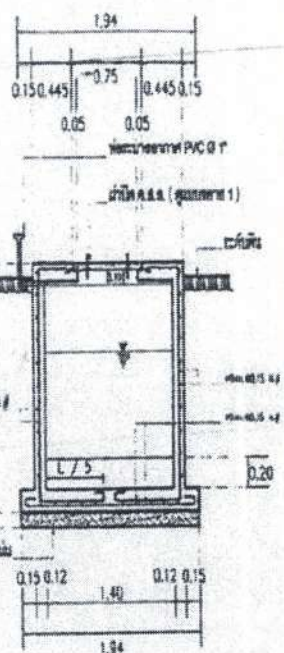

รูปตัด ๒-๒

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนปฏิบัติการ)			
โครงการ			
รายละเอียด	ติดตั้ง : ไขมันขนาด 4 ลิตร.น. / วัน		
ผู้ตรวจ	นาย สมชัย คงสุพรรณ	นาย ทวีป ช.วรรณ	
ผู้ตรวจ	นาย สมชัย คงสุพรรณ	นาย ธีรศักดิ์ เก่งขันทุย	
ผู้ตรวจ	นาย สมชัย คงสุพรรณ	นาย ธีรศักดิ์ เก่งขันทุย	
ผู้ตรวจ	นาย สมชัย คงสุพรรณ	นาย ธีรศักดิ์ เก่งขันทุย	

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง(ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๑๔	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐



หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตามตารางข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่ที่ต้องการ

แบบที่ ๓

สำหรับบ้านพักอาศัย ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน



แบบสำเร็จรูปตามท้องตลาด

๓. บอร์ดไขมันแบบสำเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป
โดยใช้ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๓)

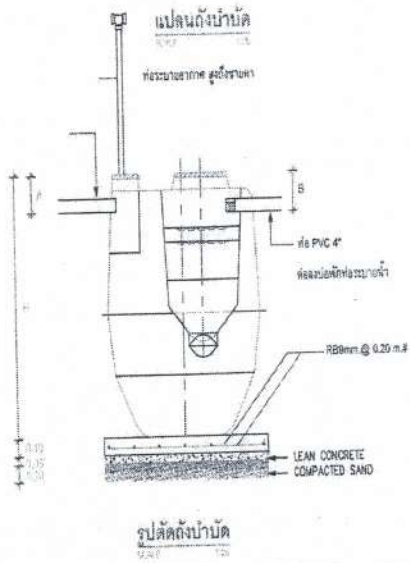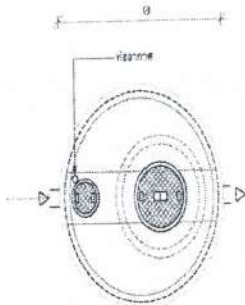

รายละเอียด ถังบำบัด

ข้อมูลรายละเอียด		BT-11E	BT-19E	BT-24E	BT-37E	BT-56E
การเลือกใช้ให้เหมาะสม (คน)	บ้าน / เกษตร / ห้างสรรพสินค้า	3	5	7	10	15
	โรงงาน	15	25	35	50	75
	โรงเรียน	9	15	20	30	45
	สำนักงาน	12	20	30	40	60
ปริมาณถัง (ลิตร)	ส่วนแยกตะกอน	810	1304	1680	2556	3840
	ตัวกรองทรายและคาร์บอน	220	346	440	644	950
	ปริมาณรวม	1030	1650	2120	3200	4800
น้ำหนักถัง (กิโลกรัม)	น้ำหนัก (ไม่วางถัง)	73	95	100	145	190
	น้ำหนัก (รวมถัง)	126	145	145	182	207
ขนาดถัง (เมตร)	ความสูง (H)	1.49	1.72	2.06	2.14	2.38
	รัศมีถัง (A)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	รัศมีถัง (B)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	ท่อเข้า, ท่อออก	4"	4"	4"	4"	4"
ขนาดท่อ (นิ้ว)	ท่อเข้า	2"	2"	2"	2"	2"
	ท่อออก	2"	2"	2"	2"	2"

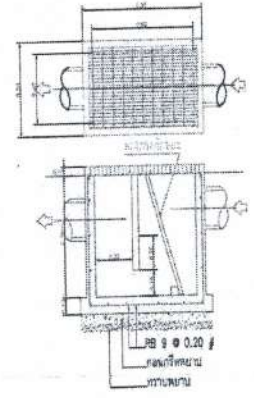

*กรณีเลือกใช้ถังบำบัดอื่นกรุณา

แบบถังสำเร็จรูปตามท้องตลาด

